



	Ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: Отпайка от ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1704 ВЛ-10 кВ №7 ПС «Луговая»	
1	<u>Администрация города Ульяновска</u> (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)	
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):	
2.1	Полное наименование	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ВОЛГА»
2.2	Сокращенное наименование (при наличии)	ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»
2.3	Организационно-правовая форма	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
2.4	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
2.5	Адрес электронной почты	office@rossetivolga.ru
2.6	ОГРН	1076450006280
2.7	ИНН	6450925977
3	Сведения о представителе заявителя:	
3.1	Фамилия	Макридина
	Имя	Татьяна
	Отчество (при наличии)	Николаевна
3.2	Адрес электронной почты (при наличии)	ooo.sarbti@mail.ru
3.3	Телефон	8(8452) 39-93-20, 89873354607
3.4	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя	Доверенность от 15.04.2025 г. №64/4-н/64-2025-3-233
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(-ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: Отпайка от ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1704 ВЛ-10 кВ №7 ПС «Луговая».	
5	Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет	




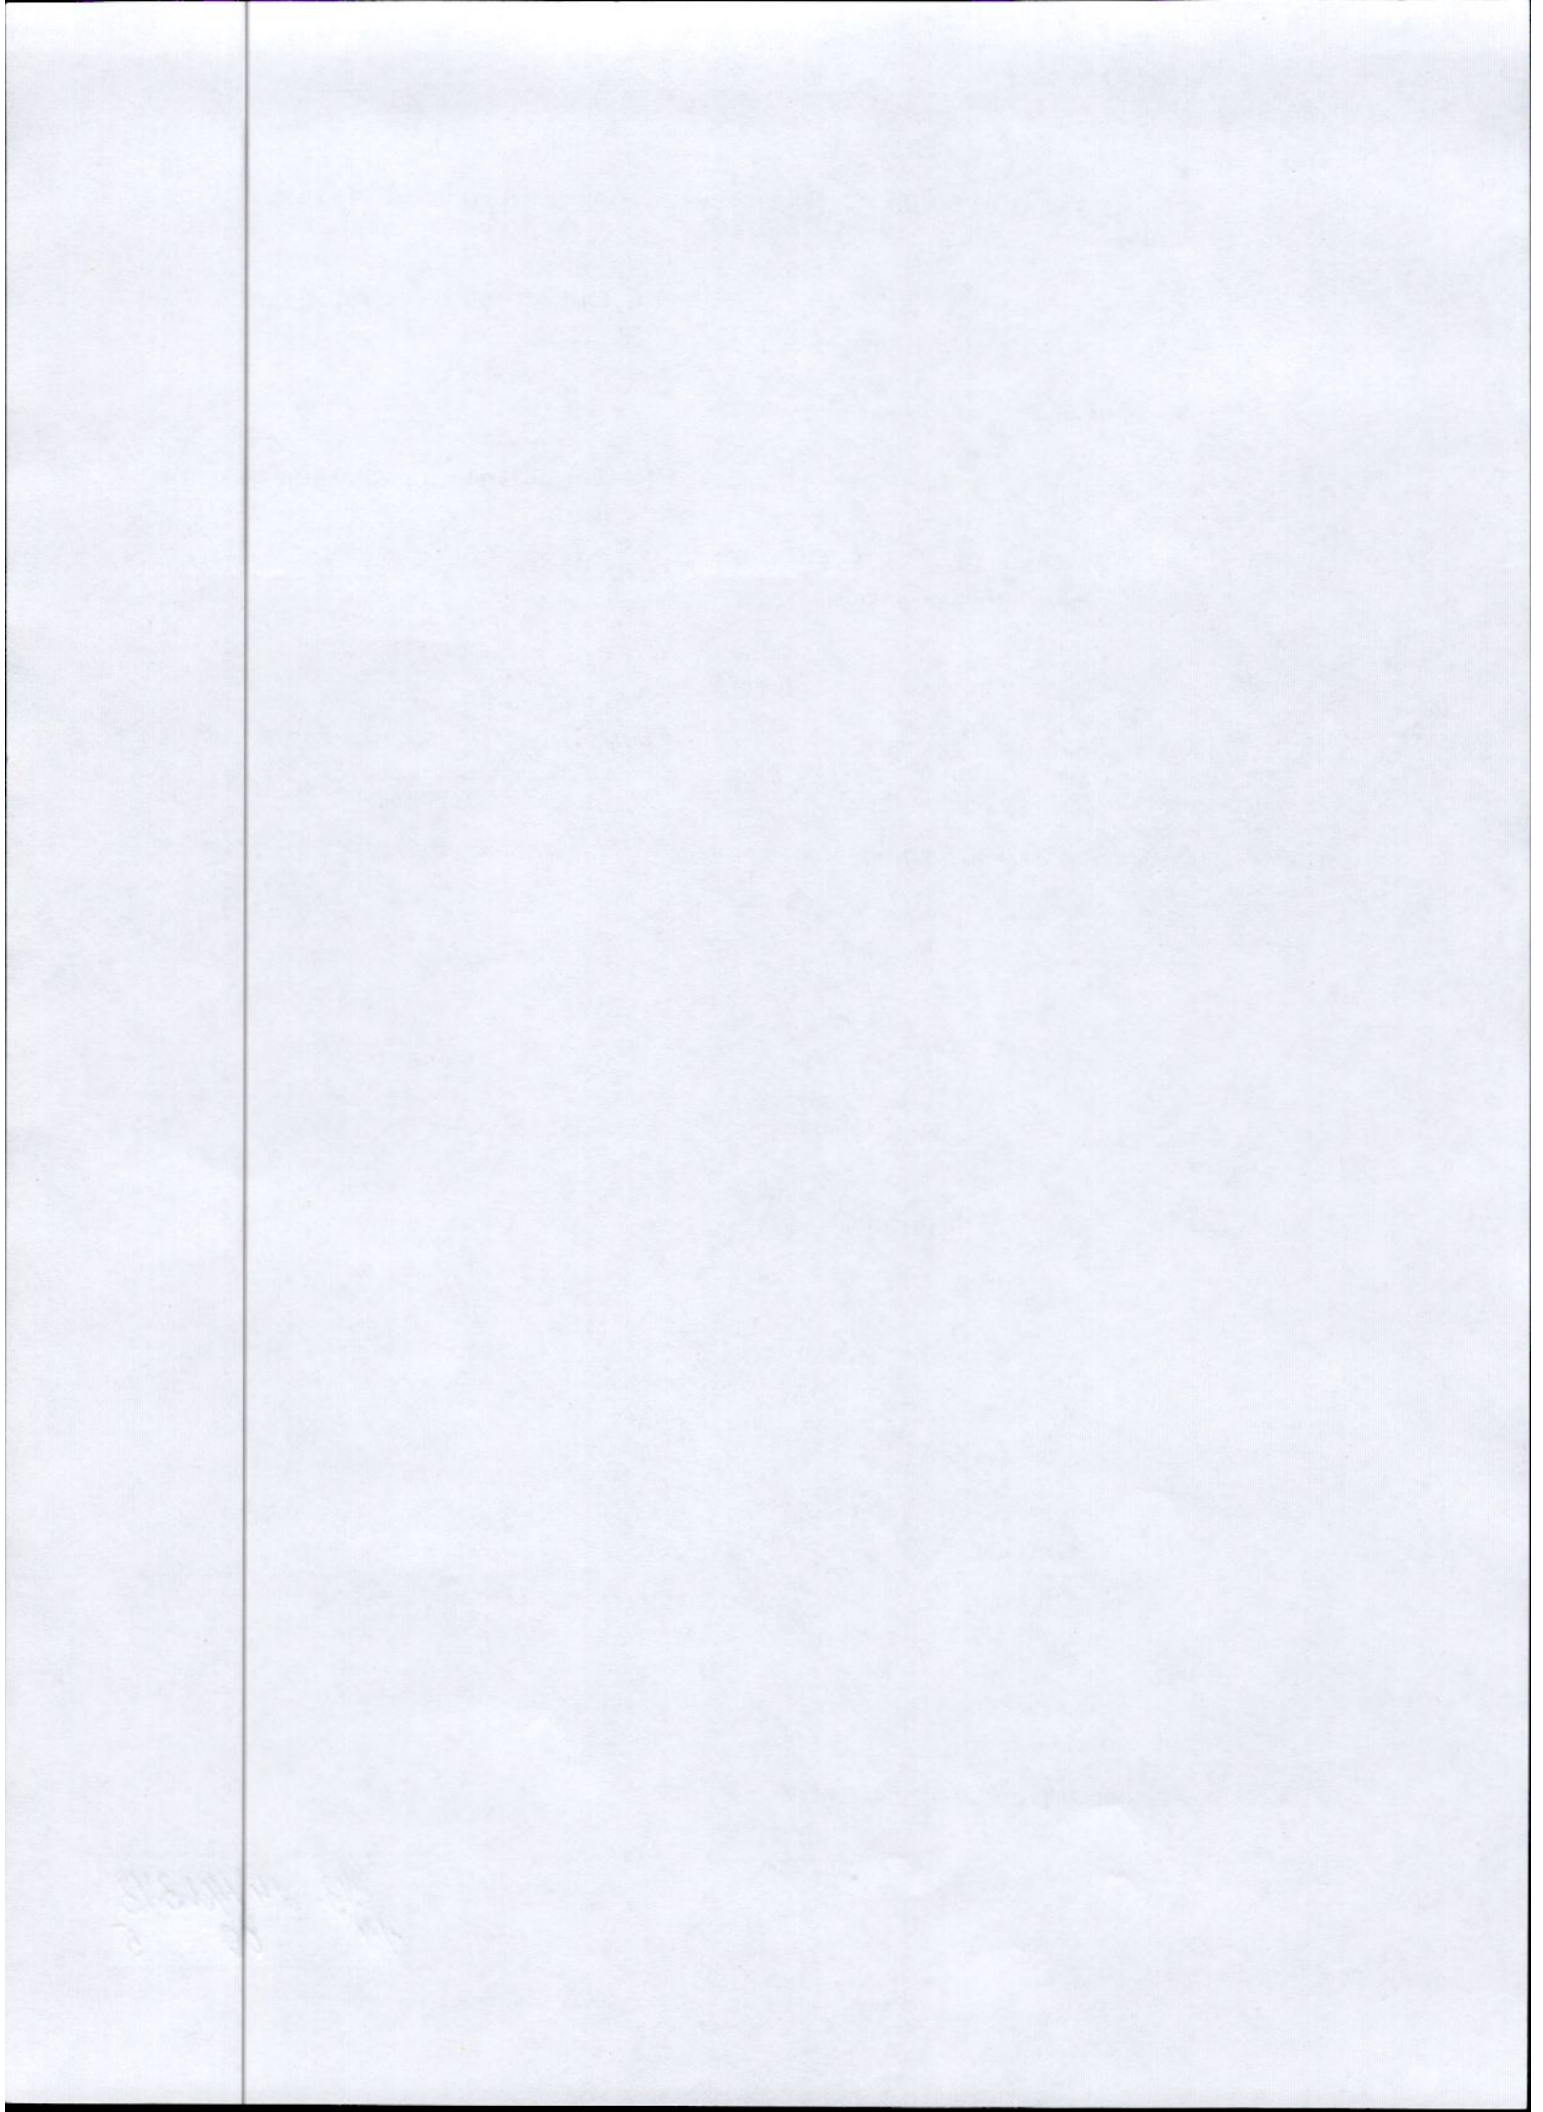


6	Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) три месяца
7	Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: Отпайка от ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1704 ВЛ-10 кВ №7 ПС «Луговая», необходимого для оказания услуг электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, принадлежащего на праве собственности ПАО «Россети Волга» (Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 №122 от 31.12.2019 г.) В качестве документов, подтверждающее их право законное основание владения объектом электросетевого хозяйства к ходатайству об установлении публичного сервитута предоставлен: Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14 №122 от 31.12.2019 г. Согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020, утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. №204Н к основным средствам относится актив, то есть имущество организации, для которого выполняются четыре условия: объект имеет материально-вещественную форму; объект предназначен для использования в ходе обычной деятельности: при производстве или продаже продукции; при выполнении работ (оказании услуг); для сдачи в аренду; для управленческих нужд; для охраны окружающей среды; объект предназначен для использования в течение срока, превышающего 12 месяцев (либо обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); объект способен в будущем принести экономическую выгоду. Также, единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом может быть отдельный предмет, либо комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое. Такой комплекс представляет собой несколько предметов с общими приспособлениями и принадлежностями, смонтированных на одном фундаменте. Отпайка от ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1704 ВЛ-10 кВ №7 ПС «Луговая» является таким объектом. Объекту присвоен инвентарный номер и заведена карточка по форме КС-14, разработанная сетевой организацией. Если сооружение уже построено, и капитальные вложения в него завершены, объект признан основным средством независимо от факта государственной регистрации. В связи тем, что объект электросетевого хозяйства является существующим, сведения, указанные в пп. 1-6 п. 2 ст. 39.41 ЗК РФ, не приводятся. <u>Расчеты и доводы, указанные в п.п.1 п.3 ст. 39.41 земельного кодекса Российской Федерации:</u> Площадь публичного сервитута составляет 162 кв.м. Расчет предельной допустимой погрешности определения площади публичного сервитута: $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{162} = 4$ кв.м, где ΔP-допустимая погрешность определения площади публичного сервитута; M_t - средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границ публичного сервитута, м; P- площадь публичного сервитута, кв.м. Наиболее целесообразный способ установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 настоящего Кодекса приведен в схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к ходатайству. <u>Обоснование невозможности размещения инженерного сооружения, указанное в п.п.2 п.3 ст. 39.41 Земельного Кодекса Российской Федерации, на земельных участках общего</u>

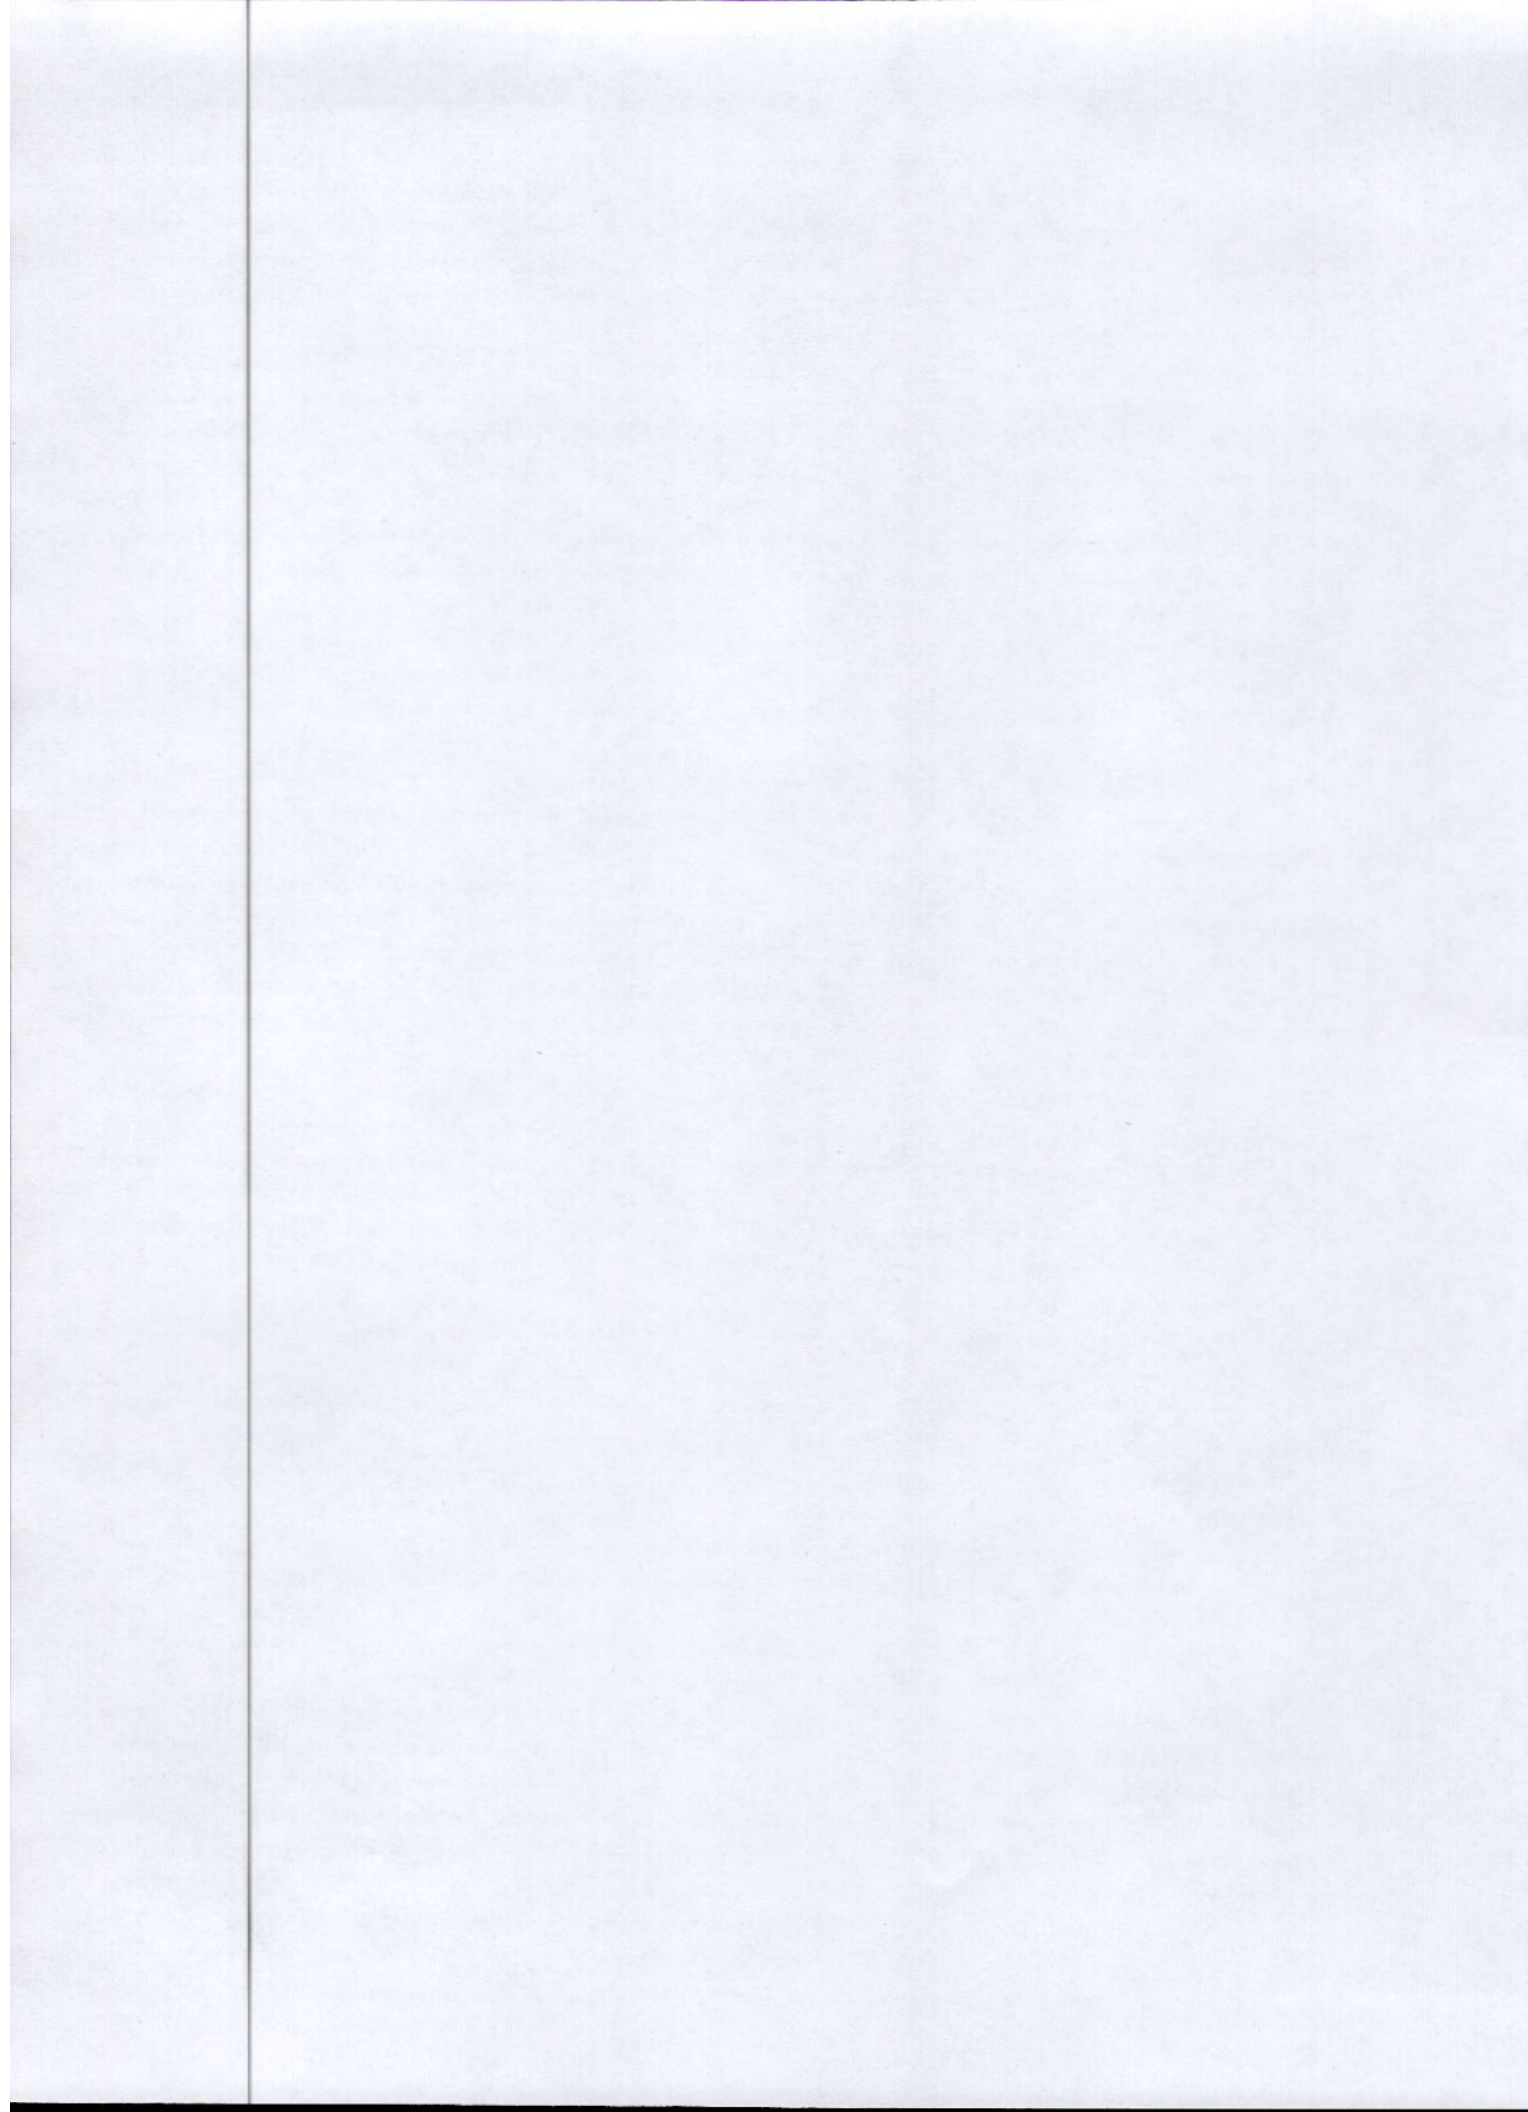

	пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам: границы публичного сервитута размещаются в соответствии с фактическим расположением инженерного сооружения – Отпайка от ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1704 ВЛ-10 кВ №7 ПС «Луговая». В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях безопасной эксплуатации инженерного сооружения определяются в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон, установленных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В соответствии с п 5. ст 3.6 ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» сообщаем, что эксплуатация вышеуказанных электросетевых комплексов осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25 октября 2017 г. №1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» и годовыми План-графиками технического обслуживания на текущий год, а именно: 1. Техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз в год; 2. Периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП – 2 раза в год; 3. Инженерный осмотр участков ВЛ - выборочно ИТР; 4. Техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5 лет; 5. Капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1 раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - раз 8 лет. Аварийно-восстановительные работы на ВЛ и ТП производятся по мере необходимости.					
8	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях эксплуатации инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) -----					
9	<i>Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков</i> <table border="1" data-bbox="212 1381 1529 1514"> <tr> <th data-bbox="212 1381 553 1444">Кадастровый номер</th> <th data-bbox="553 1381 1529 1444">Адрес (местоположение)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1444 553 1514">73:19:074201:856</td> <td data-bbox="553 1444 1529 1514">Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Луговое, ул. Динаева, участок 1792 по генплану</td> </tr> </table>		Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	73:19:074201:856	Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Луговое, ул. Динаева, участок 1792 по генплану
Кадастровый номер	Адрес (местоположение)					
73:19:074201:856	Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с. Луговое, ул. Динаева, участок 1792 по генплану					
10	Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения): собственность					
11	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:					
	в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты	Да				
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством	Да				

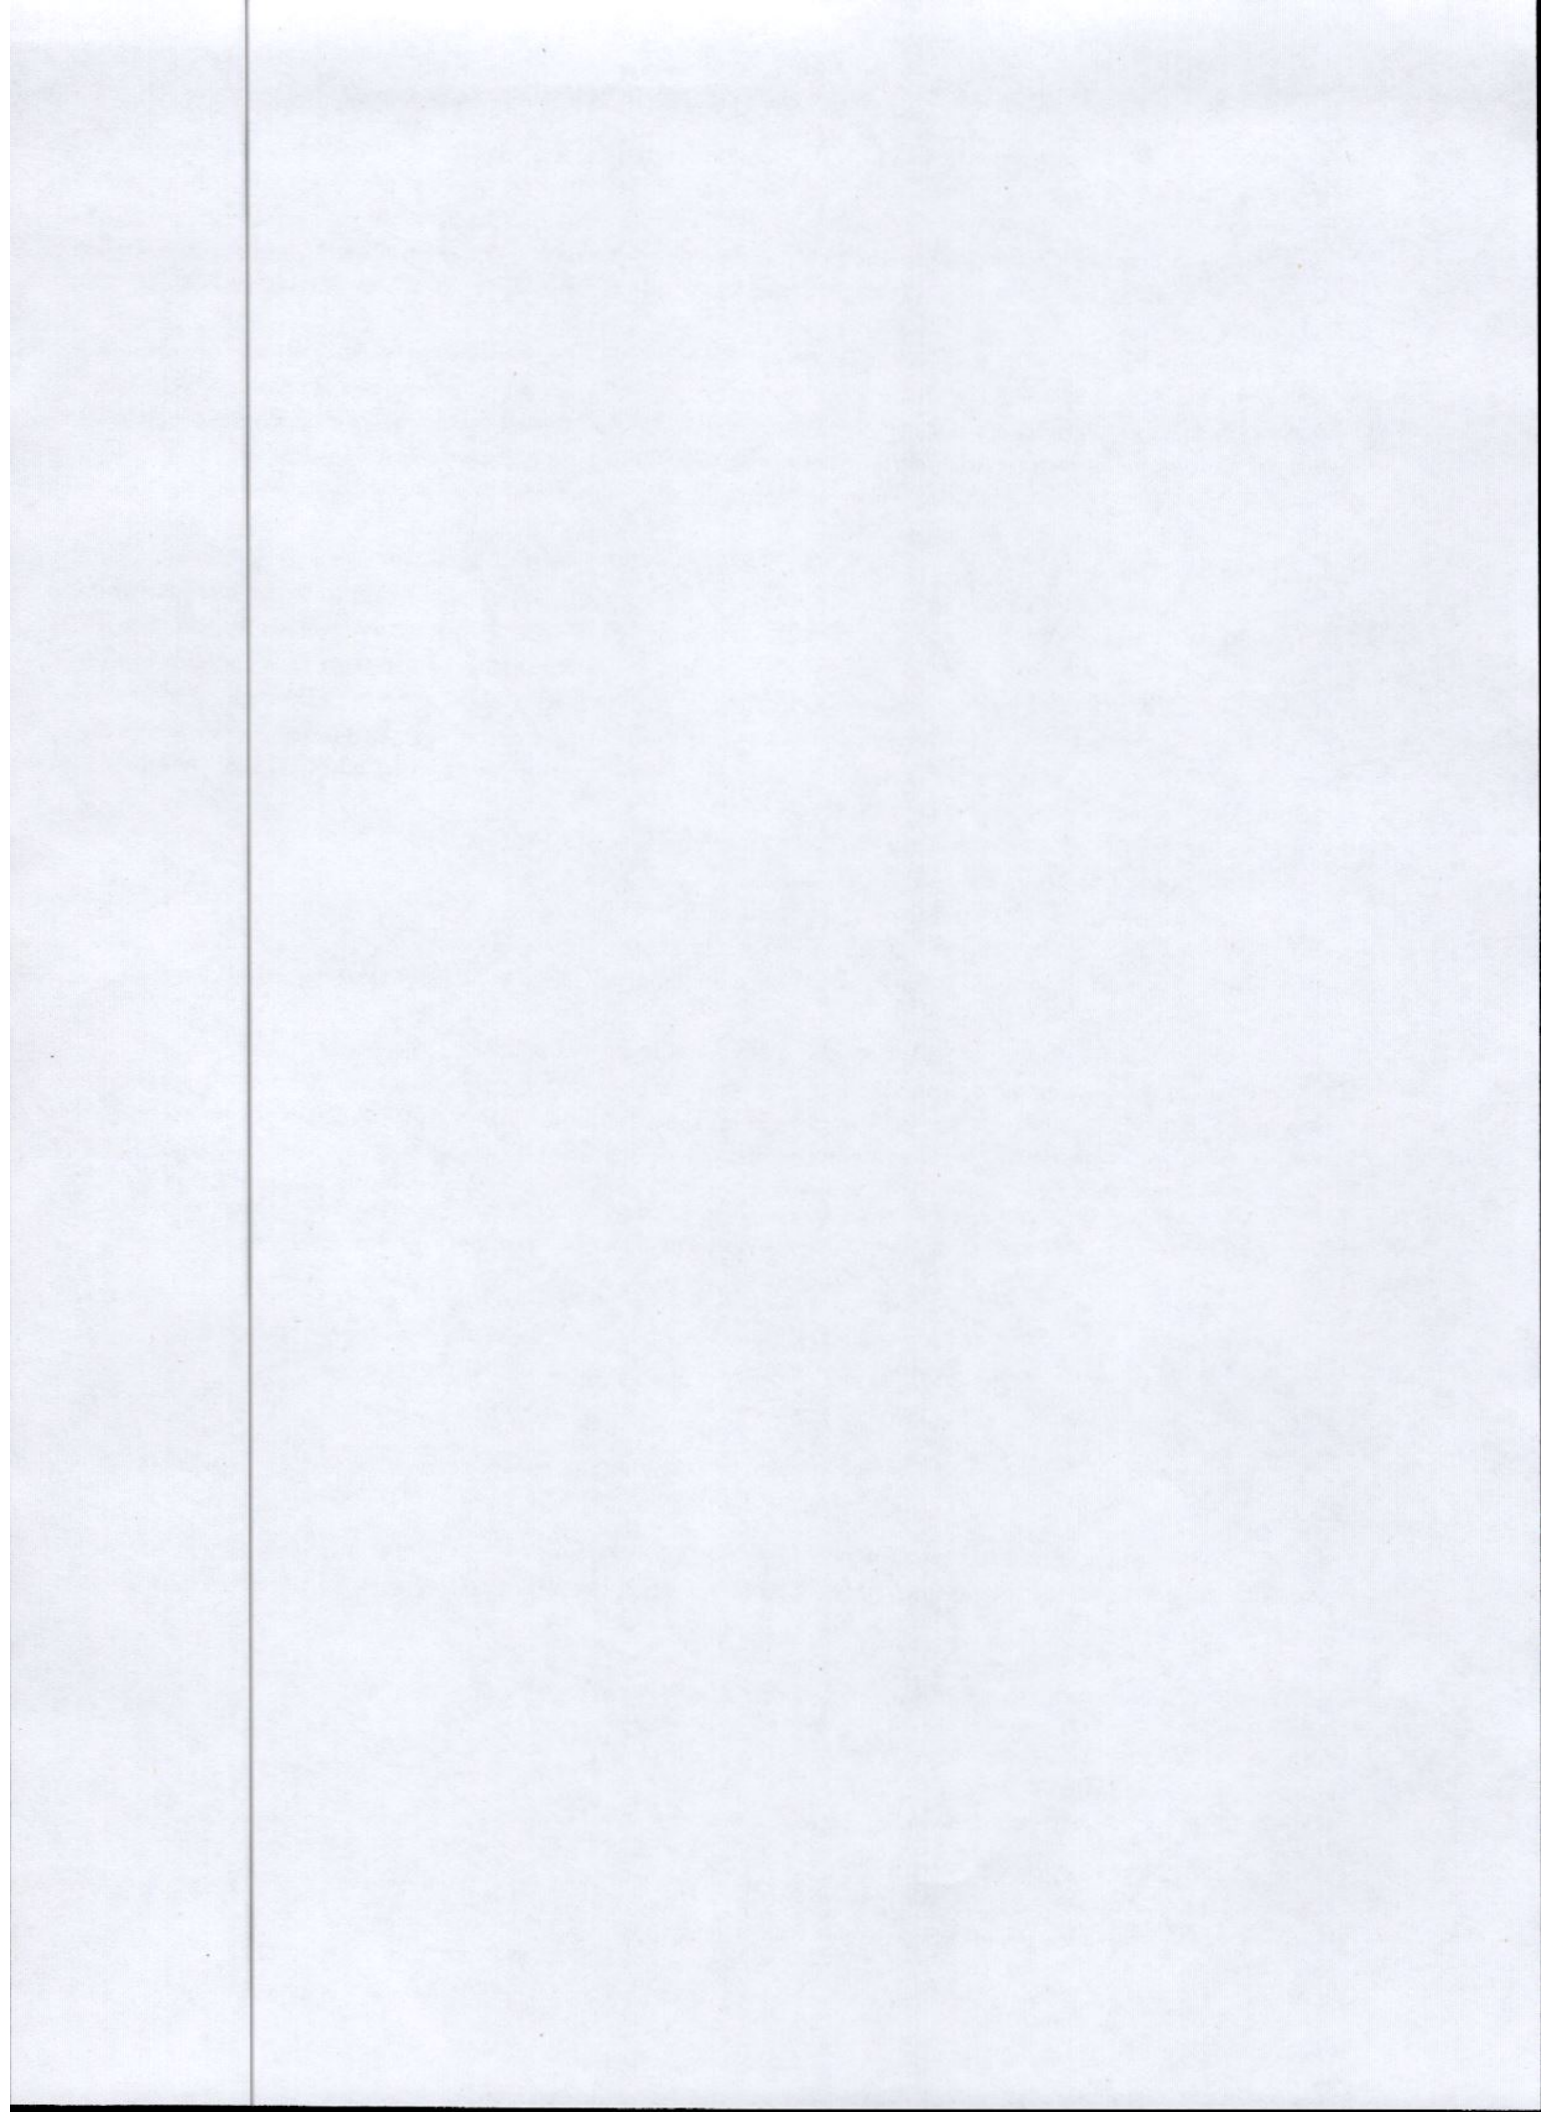

	почтового отправления	
12	Документы, прилагаемые к ходатайству: 1. Графическое описание границ публичного сервитута на бумажном виде – 1 экз.; 2. Графическое описание границ публичного сервитута в формате .xml на электронном носителе – диск CD-R; 3. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 №122 от 31.12.2019 г. 4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.08.2025 г. №ИОЭ9965-25-124468573; 5. Копия доверенности от 15.04.2025 г №64/4-н/64-2025-3-233.	
13	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме	
14	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.	
15	Подпись:	Дата:
	 (подпись)	17.09.2025 г. Т.Н. Макридина (инициалы, фамилия)

